


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI
UZDATNIANIA WODY W m. LUBIKÓW
gm. SANNIKI

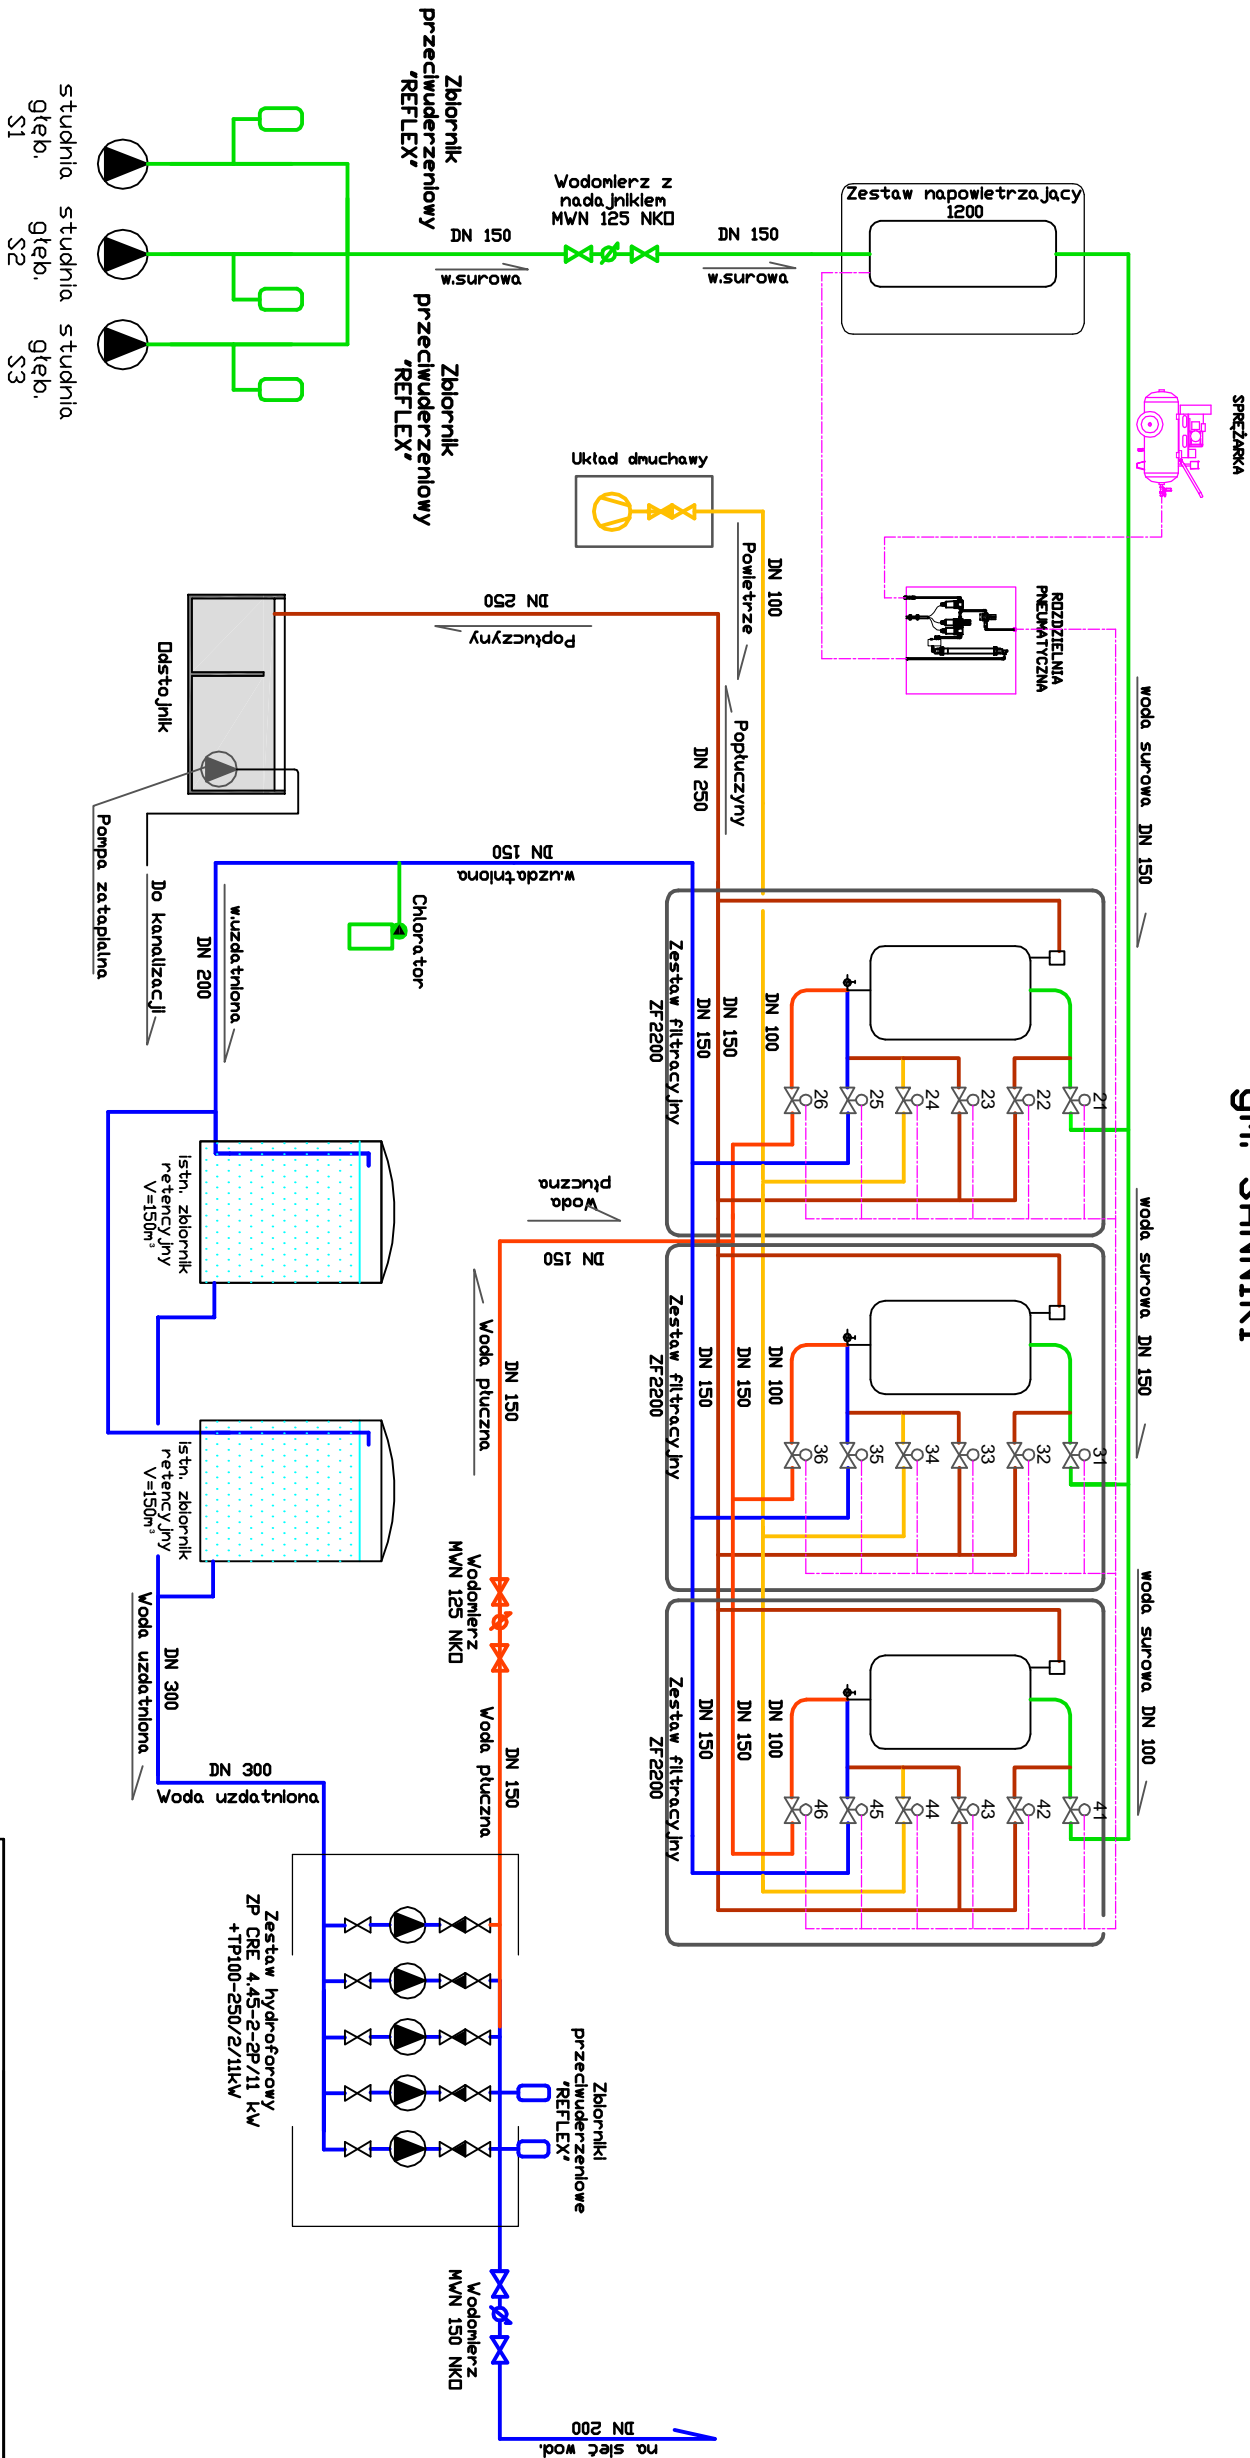

- 21, 31, 41, 51, 61 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA SUROWA
- 22, 32, 42, 52, 62 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POPŁUCZNYN
- 23, 33, 43, 53, 63 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: SPUST I FILTRATU
- 24, 34, 44, 54, 64 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POWIETRZE
- 25, 35, 45, 55, 65 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA UZDATNIIONA
- 26, 36, 46, 56, 66 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA PŁUCZNA

Miejscowość Lubików		Usługi Inwestycyjne i Projektowe Elżbieta Szymańska 09-400 Płock ul. Rembielińskiego 1/78 tel. 502 530 334	
Nazwa rysunku Schemat technologiczny			
Temat	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami na dz. nr ew. 111/1, 112 w m. Lubików gm. Sanniki		Skala 1 : 50
Branża	Sanitarna		
Projektant	Nazwisko i Imię mgr inż. Doruła Jonszewska pr.ujp. 111/89 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej	Podpis	Nr. rys. 2.
Asystent projektanta	tech. Elżbieta Szymańska		Data wykonania 01. 2017
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Makowski w spec. instalacyjnej		