



PROFIL PRZEBUDOWY WODOCIĄGU w40

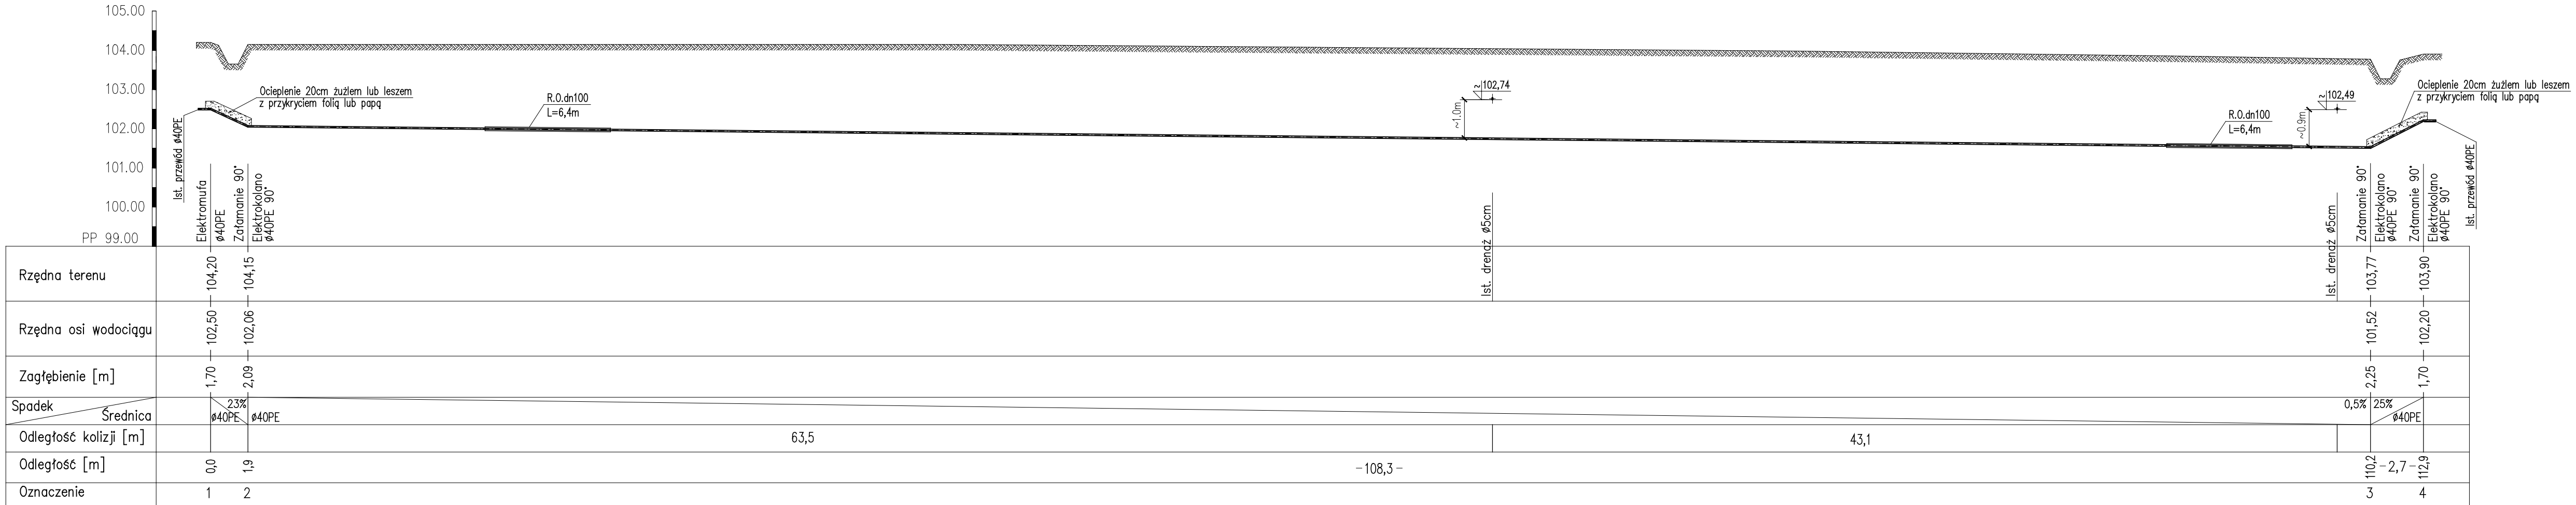

UWAGA!!

1. Wodociąg wykonać z rur PE100 PN10 o średnicy $\varnothing 40$ łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

			BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH HOL-BUD sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05		
Nazwa obiektu PROJEKT BUDOWLANY Budowa drogi gminnej w Brzezi wraz z remontem istniejącychjazdów, wykonaniem rowów i ułożeniem korytek odwadniających droge, budowa zjazdów, przebudową i budową przepustów oraz przebudową sieci energetycznych, teleinżynicznych i wodociagowych. BRANŻA SANITARNA					
Inwestor GMINA SANNIKI ul.Warszawska 169, 09-540 SANNIKI					
Adres inwestycji BRZEŻAIA gm.SANNIKI dz. nr ewid.: 120, 116, 119/1, 119/2, 118/2, 118/1, 117, 115/1, 115/4, 109, 110, 108/2, 105, 104, 103, 102, 98, 97, 94, 91, 89, 90/1, 287, 49					
Projektant mgr inż. Piotr Łapiński upr. nr MAZ/004/PWOS/12					
Sprawdzający mgr inż. Anna Liszewska upr. nr MAZ/0332/PWOS/04					
Temat rysunku PROFIL PRZEBUDOWY WODOCIĄGU w40					
Skala 1:100/1:200		Data 11.2012		Number 4	